

WENTYLATORY



KANAŁOWE TYPU WOK-250÷500

ZASTOSOWANIE


Wentylatory WOK są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, w których wentylator jest podłączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Jest przeznaczony do wentylacji: pomieszczeń magazynowych, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów.

Ma zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe, zestaw malarski specjalny chemoodporny winylowy albo inny na życzenie odbiorcy.

Dla przetwarzanych czynników o innych właściwościach należy stosować wentylatory kanałowe w wykonaniach specjalnych.

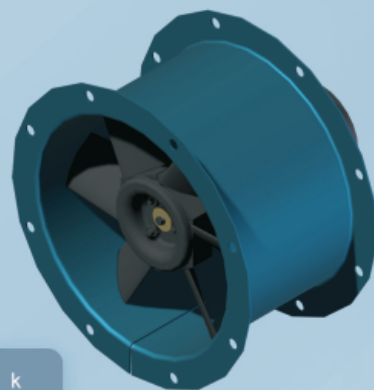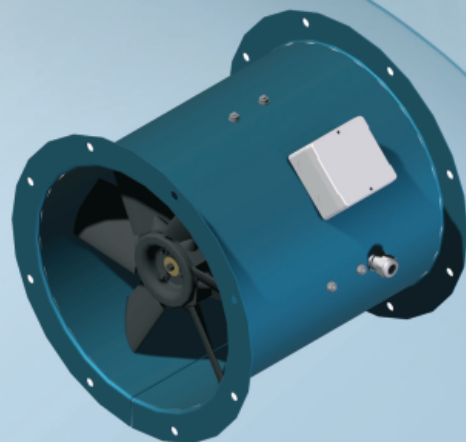

DANE TECHNICZNE

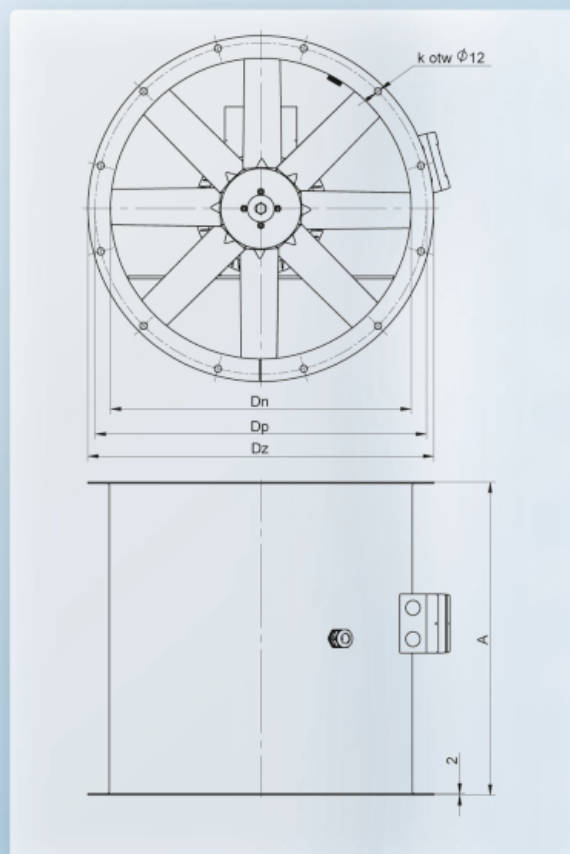

WOK	D	Dp	Dz	A	k
250	250	292	318	330	8
315	315	366	398	360	8
355	355	405	436	420	8
400	400	448	478	420	12
450	450	497	525	500	12
500	500	551	575	520	12

Zamawiając wentylator należy podać wielkość np.: 400, obroty oraz kod produktu np.: 1, 2, 3




NYBORG-MAWENT

NYBORG-MAWENT S.A. ul. Ciepła 6 82-200 Malbork
Tel.: +48 55 646 63 00 Fax: +48 55 646 63 09 E-mail: office@nyborg-mawent.com
www.nyborg-mawent.com




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW TYPU WOK-250÷500

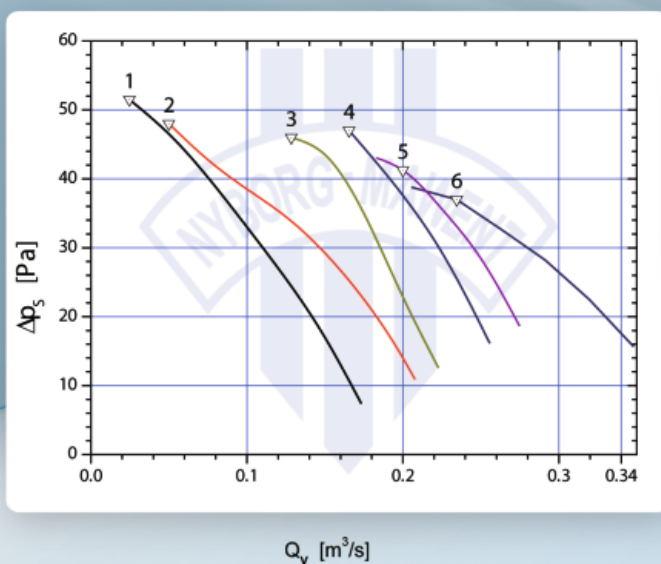


WOK-250D n=1400 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,12	80-4L
2	0,12	80-4L
3	0,12	80-4L
4	0,12	80-4L
5	0,12	80-4L
6	0,12	80-4L

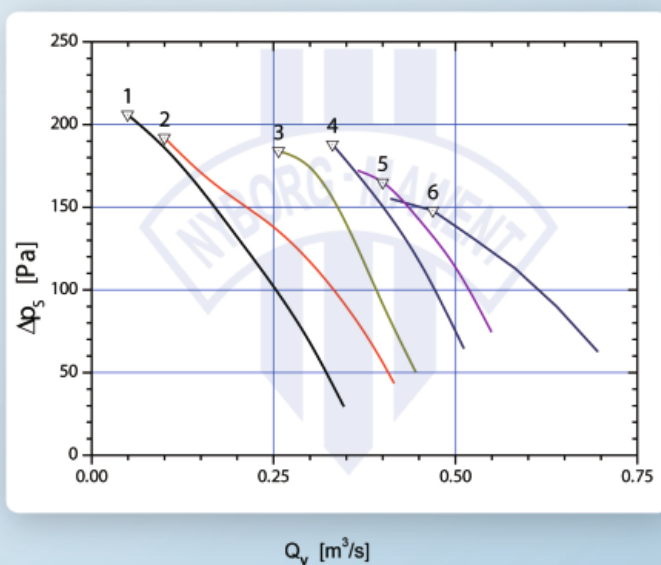

WOK-250D n=2800 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,18	80-2L
2	0,18	80-2L
3	0,25	80-2L
4	0,25	80-2L
5	0,25	80-2L
6	0,37	80-2L

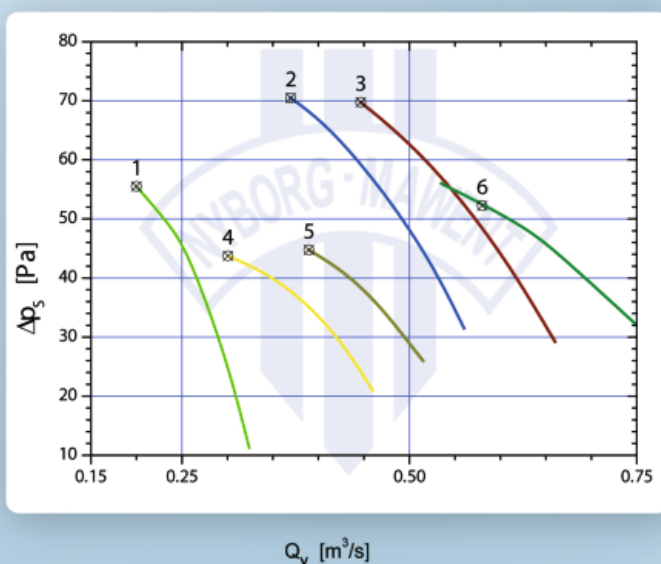


WOK-315D n=1400 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,12	80-4L
2	0,12	80-4L
3	0,12	80-4L
4	0,12	80-4L
5	0,12	80-4L
6	0,18	80-4L




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH WOK-250÷500

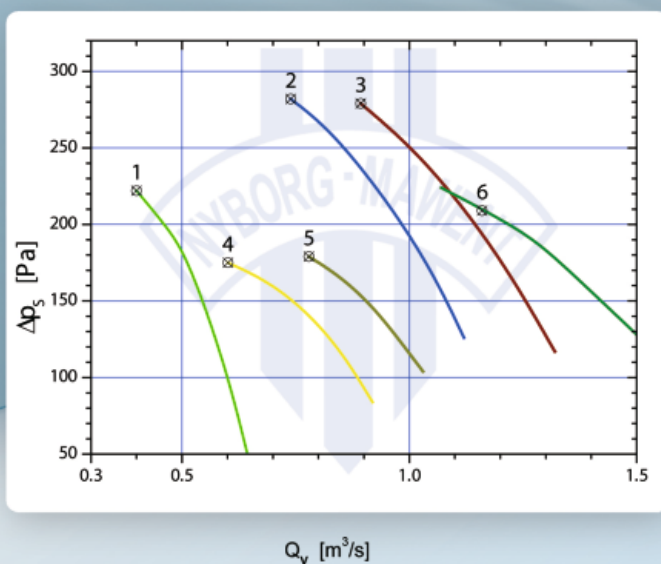


WOK-315D n=2800 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,37	80-2L
2	1,1	80-2C
3	0,75	80-2B
4	0,37	80-2L
5	0,55	80-2A
6	1,5	80-2D

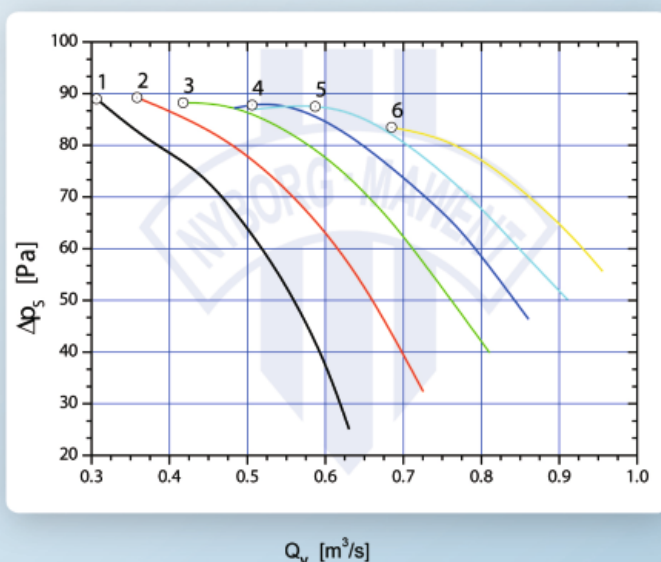

WOK-355D n=1400 obr/min


KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,12	80-4A
2	0,12	80-4A
3	0,18	80-4A
4	0,18	80-4A
5	0,25	80-4A
6	0,25	80-4A

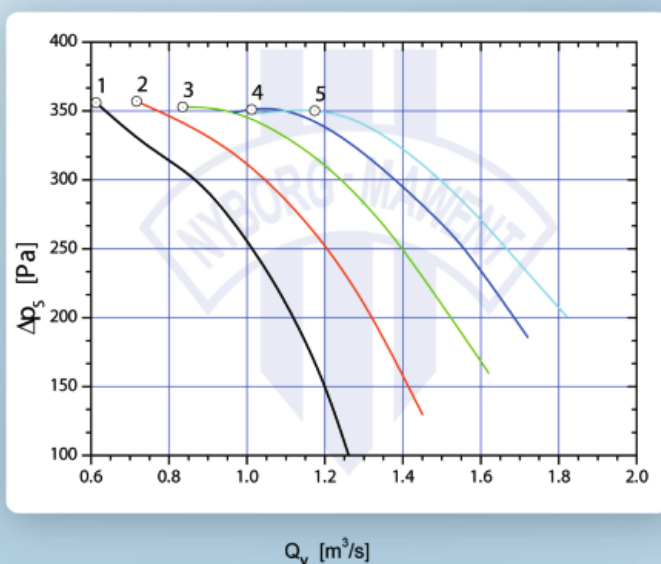

WOK-355D n=2800 obr/min


KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,75	80-2B
2	1,1	80-2C
3	1,1	80-2C
4	1,5	80-2D
5	1,5	80-2D

CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH WOK-250÷500

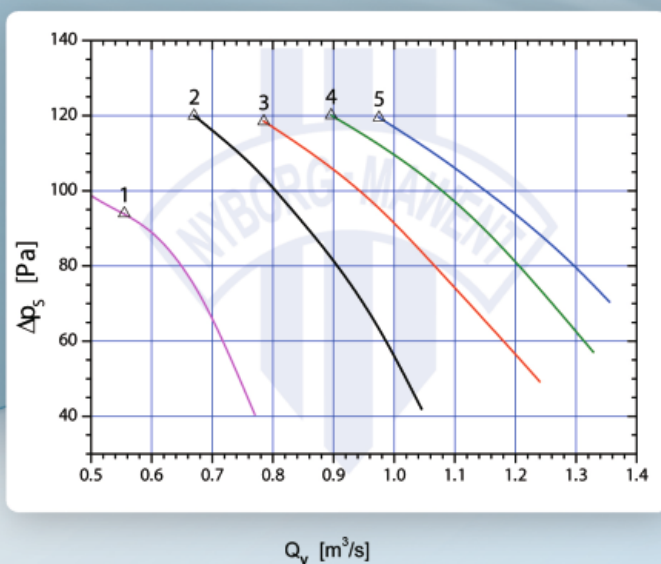


WOK-400D n=1400 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,25	80-4L
2	0,25	80-4L
3	0,37	80-4A
4	0,37	80-4A
5	0,55	80-4B

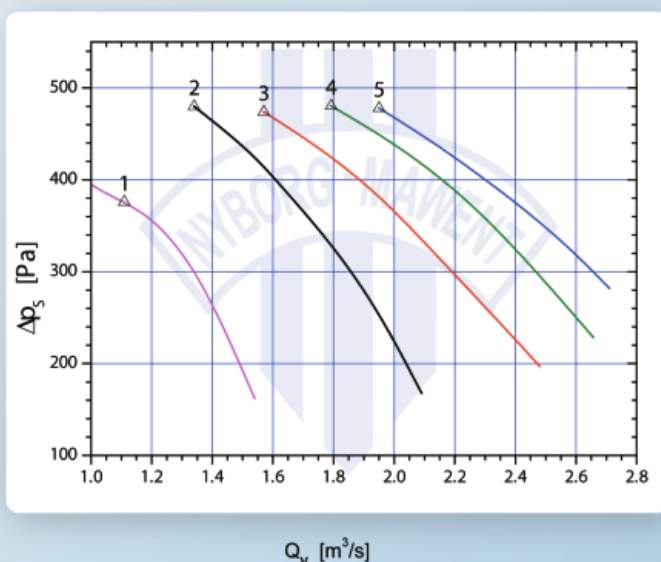

WOK-400D n=2800 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	2,2	90L-2
2	2,2	90L-2
3	2,2	90L-2
4	3	100L-2
5	3	100L-2

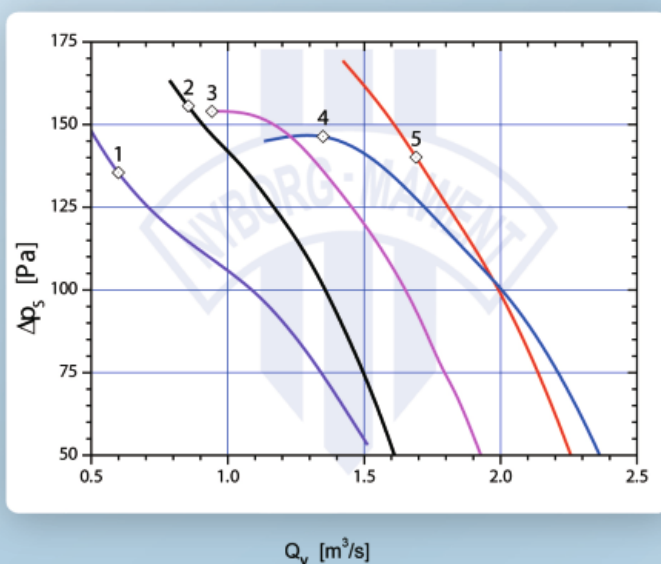


WOK-450D n=1400 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,37	80-4A
2	0,55	80-4B
3	0,55	80-4B
4	1,1	80-4D
5	1,1	80-4D




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH WOK-250÷500

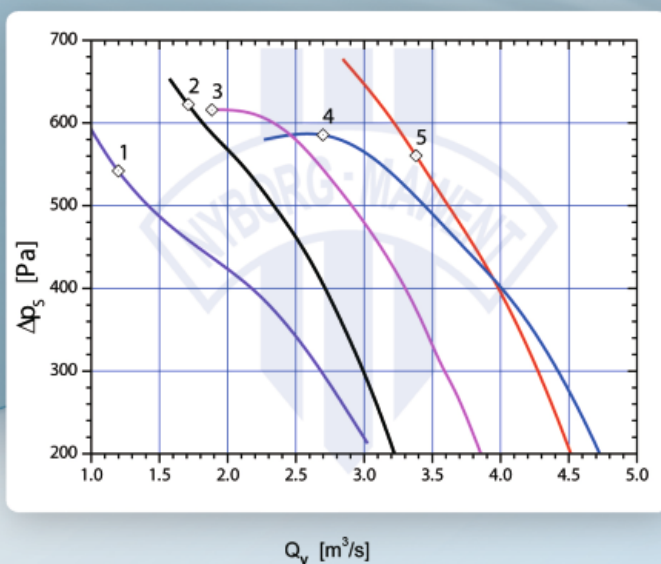


WOK-450D n=2800 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	3	100L-2
2	5,5	132S1-2
3	5,5	132S1-2
4	7,5	132S1-2
5	7,5	132S1-2

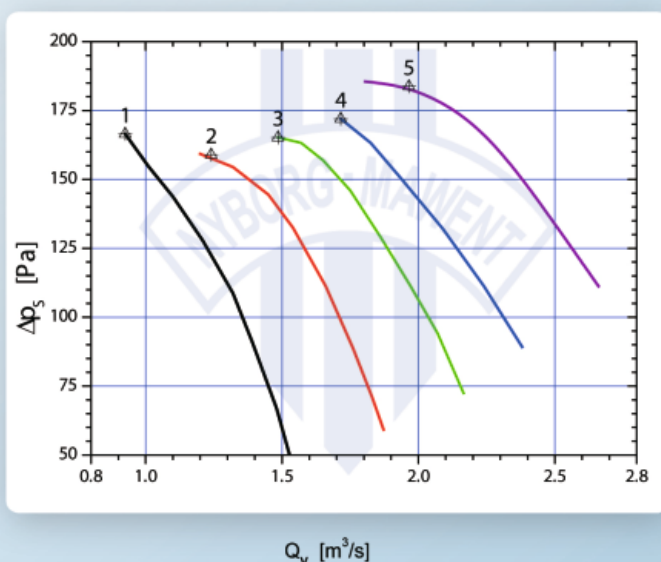

WOK-500D n=1400 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	0,55	80-4B
2	0,75	80-4C
3	1,1	80-4D
4	1,1	80-4D
5	1,5	90L-4

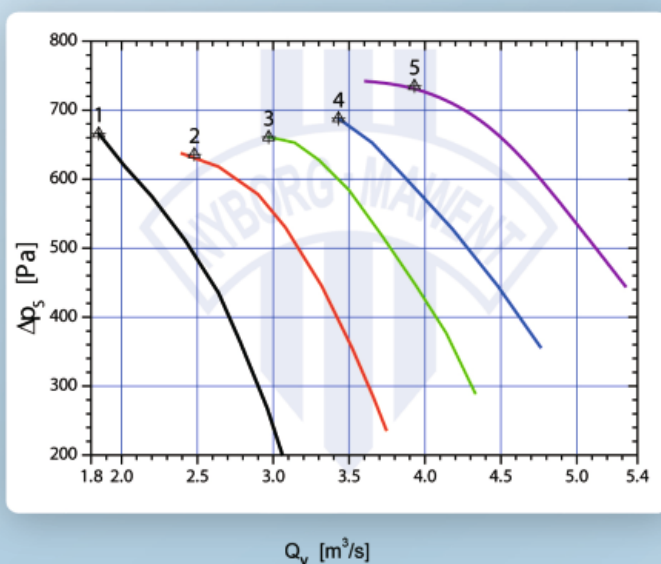

WOK-500D n=2800 obr/min

KOD	MOC [kW]	WIELKOŚĆ MECHANICZNA SILNIKA
1	5,5	132S1-2
2	5,5	132S1-2
3	7,5	132S1-2
4	11	160M1-2
5	11	160M1-2

